


電源用クラス II SPD推奨選定表

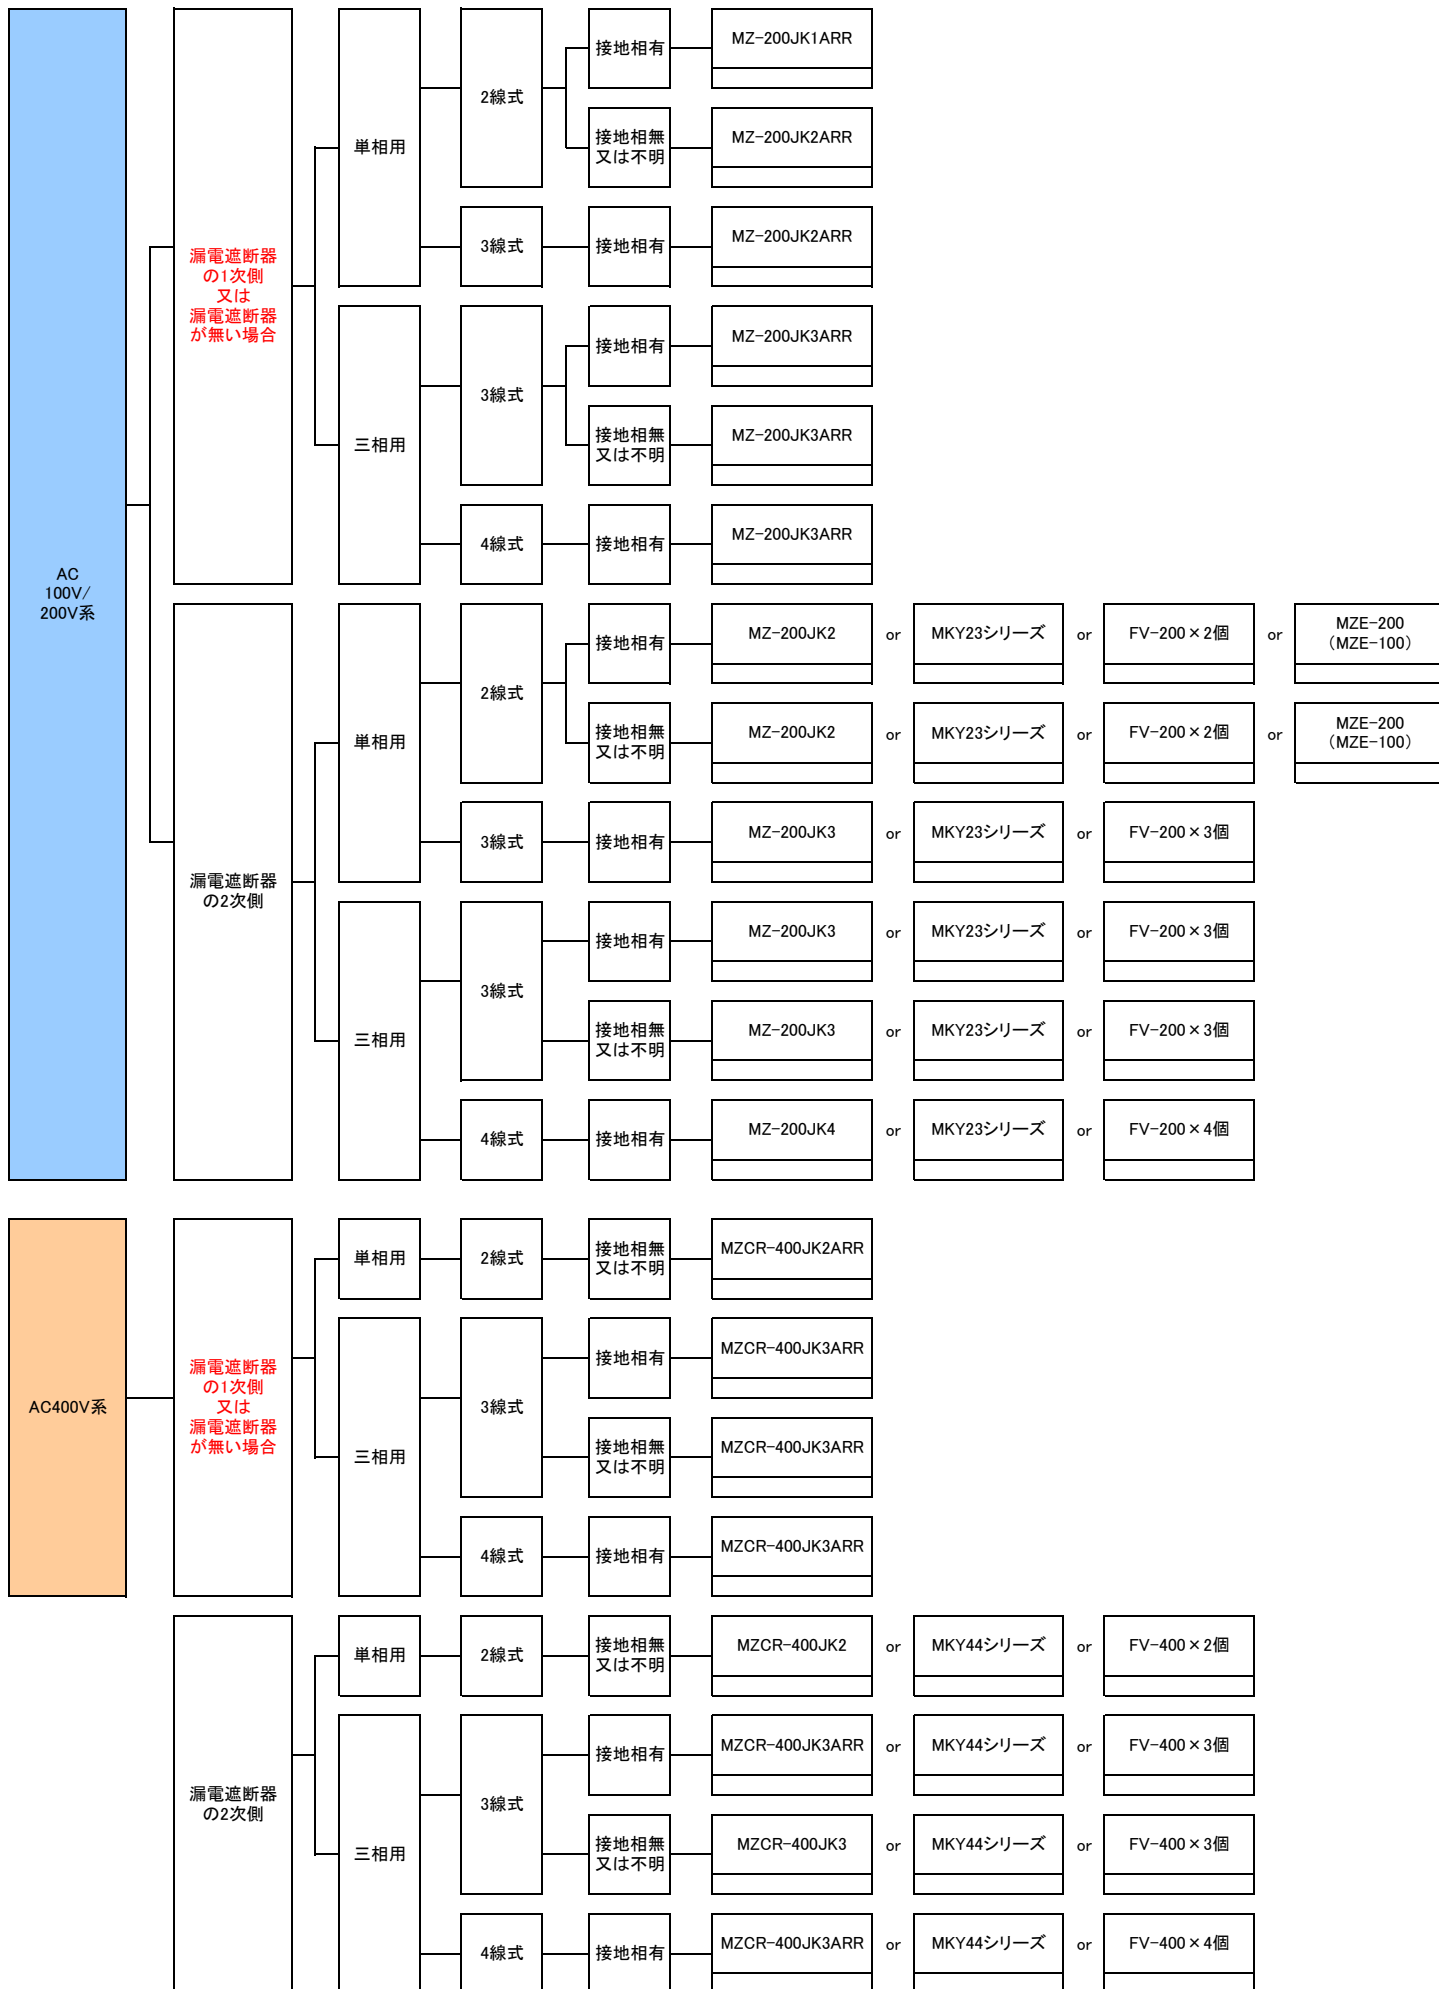

クラス II SPDのメンテナンス用にバックアップ遮断器を設置する場合は、MCCB50AF/50AT(2P)を推奨します。