

仕 様 書		仕 様 書 番 号	T-120590C51																											
		図 面 番 号	T-120590C51	設 変	頁	1/1																								
製 品 名	ヒューズ FDS-20kA-NB	制 定 日	2017/06/05	改訂日																										
		作 成 部 門	営業技術部																											
1. 概要 本製品は、クラスⅡ電源用SPDなどと組み合わせて使用するSPD分離器ヒューズ(SFD)です。 2. 環境特性 2.1 使用場所 機器室および器具箱内 2.2 定格使用温度 -40℃～+70℃ 2.3 定格使用湿度 95%以下(結露の無いこと) 2.4 保管温度 -40℃～+70℃ 2.5 保管湿度 95%以下(結露の無いこと) 3. 構造 3.1 外観・構造・寸法 外観・構造・寸法は外観図:T-120590A51によります。 取付方法:ヒューズホルダー:HK1551 (T-120590A61)に取り付ける構造となっています。 4. 性能 4.1 電気的性能および保護性能を表1に示します。 表1 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">性能</th></tr><tr><td>1.定格電圧</td><td colspan="2">AC250V</td></tr><tr><td>2.定格電流</td><td colspan="2">30A</td></tr><tr><td rowspan="3">3.定格遮断電流</td><td>AC250V</td><td>100kA</td></tr><tr><td>AC440V</td><td>10kA</td></tr><tr><td>DC125V</td><td>1.5kA</td></tr></table> 注1)性能測定時の温度・湿度はJIS Z 8703(試験場所の標準状態)の標準状態温度20±15℃・標準状態湿度65±20%によります。 5. 検査 検査は、表2のとおりです。 表2 <table><tr><th>項目</th><th>検査の種類</th><th>品質判定基準</th></tr><tr><td>外観</td><td>抜取検査</td><td rowspan="2">T-120590A51による</td></tr><tr><td>寸法</td><td>抜取検査</td></tr></table> 注1)検査はn=3、Ac=0、Re=1とします。 6. 梱包形態 運搬中損傷のないように包装します。 7. 品質保証期間と保証内容 本製品の保証期限は、ご納入日より1年です。この間に発生した故障は原因が明らかに当社の責任と判断された場合に限り良品と交換いたします。 以上							項目	性能		1.定格電圧	AC250V		2.定格電流	30A		3.定格遮断電流	AC250V	100kA	AC440V	10kA	DC125V	1.5kA	項目	検査の種類	品質判定基準	外観	抜取検査	T-120590A51による	寸法	抜取検査
項目	性能																													
1.定格電圧	AC250V																													
2.定格電流	30A																													
3.定格遮断電流	AC250V	100kA																												
	AC440V	10kA																												
	DC125V	1.5kA																												
項目	検査の種類	品質判定基準																												
外観	抜取検査	T-120590A51による																												
寸法	抜取検査																													

1

2

A

A

B



B

C

C

D

D

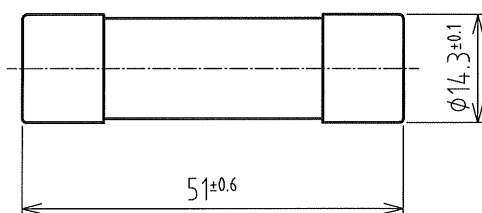

 **SANKOSHA**

DWG



CHK



TITLE


ヒューズ
FDS-20kA-NB

UNIT mm

DSN 営業技術部

SCALE 1:1

DATE '17.06.05



DWG No.

T-120590A51

REV.